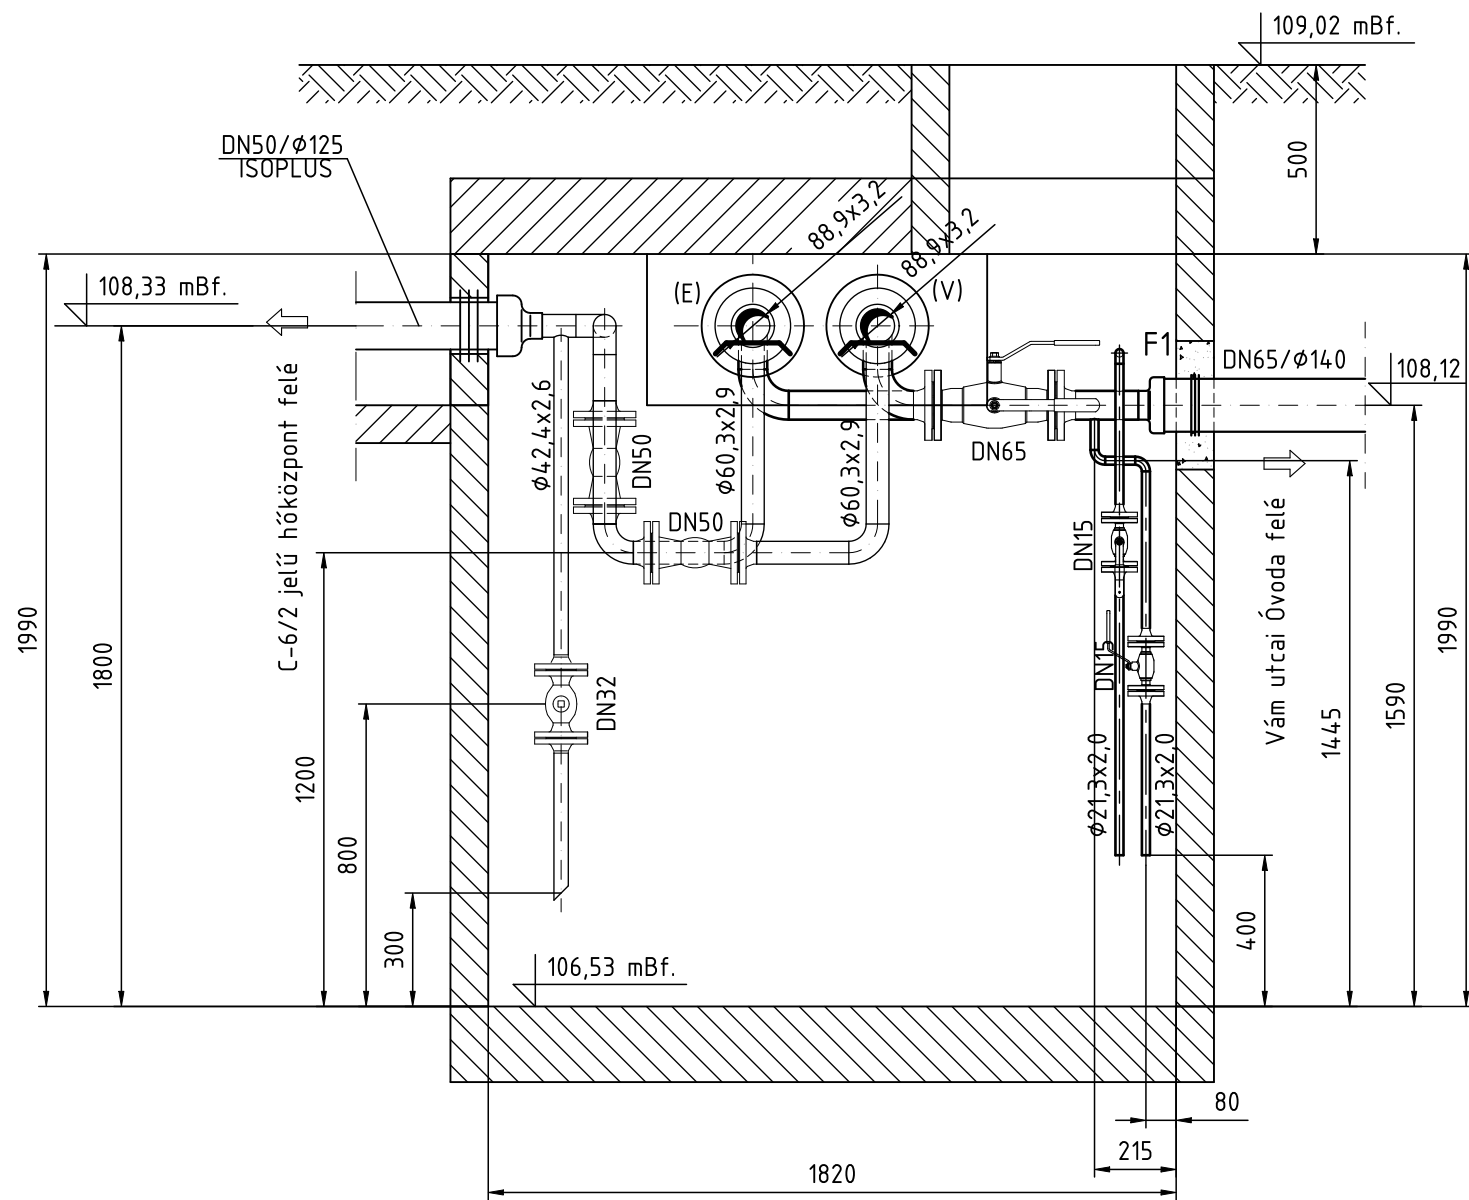



A-A METSZET




SZERELVÉNYEK:

Szakaszoló:	Karimás gömbcsap 2db DN65, PN16, T _{max} =110°C
Ürítő:	Karimás gömbcsap 2db DN15, PN16, T _{max} =110°C
Légtelenítő:	Karimás gömbcsap 2db DN15, PN16, T _{max} =110°C






JELMAGYARÁZAT:



ALAPRAJZ



M-7 jelű hőközpont felé ↓

Tervező:  CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu		Megbízó: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.	Tervtípus: Kiviteli	Dátum: 2022.06.
Tárgy: Vác, Vám utcai Óvoda távhő bekötő vezeték létesítése		Méretarány: 1:20	Rajzméret: A3	
Tervező	Kerekes Balázs 	Rajzszám: 2022/110-G-106		
Szerkesztő	Kerekes Balázs 			
Ellenőr	Hegedűs Péter 	41 jelű akna Tervezett állapot		
Ügyvezető	Balogh József 			
		Revízió: 0	Oldal: 1/1	